

2024. 10. 08.

"D" terv

LAÉNTA Kft.
3300 Eger
Galagonyás út 0811/44 hrsz.
Adószám: 11170736-2-10

Handwritten signature

Ezen terv a tervező szellemi alkotása, szerzői jogvédelem alatt áll. A terv felhasználásához a tervező hozzájárulása szükséges.

Építető:

Mixersped Kft.
3400 Mezőkövesd, Pacsirta út 6.

Építés helye:

3300 Eger, Iparos u.
10540/25 hrsz.; 10540/15 hrsz;
10540/14 hrsz és 10540/18 hrsz

Építmény:

Víziközmű létesítmények

Tervező:



CEPlan Építőmérnöki, Tervező, Szakértő és Tanácsadó Kft.
3327 Novaj, Imre u. 7. Tel.: 06-20-357-7577
Email: ceplankft@gmail.com

Terv megnevezése:

**3300 Eger, Iparos út (10540/25 hrsz) IVÓVÍZ GERINCVEZETÉK meghosszabbítás
és 10540/15, 10540/14 és 10540/18 hrsz.-ú ingatlanok IVÓVÍZ bekötés KIVITELI TERVE**

Rajz megnevezése:

Csomóponti tervek

Munkaszám:

2022/13

Dátum:

2022-04-hó

File neve:

2022_13_kiv_terv

Rajzszám:

VK-5

Méretarány:

Ma. nélkül

Tervfajta:

KIVITELI terv

Tervező, ügyvezető:

Berecz András
KÉ-K, VZ-TEL 10-0467

Handwritten signature of Berecz András

Szerkesztő:

Bartók Zsófia

Handwritten signature of Bartók Zsófia

CSP1

V-1 j. vízvezetékén

0+000 szelvényben

**Meglévő (feltételezett)
állapot**

Meglévő, áthelyezésre kerülő
FF-i tűzcsap

Meglévő leágazás

Meglévő
DN100
KM-PVC

D32
PE

Árvai targonca-javító meglévő bekötővezetéke
(megszüntetésre kerül!)

Tervezett állapot

Áthelyezett
DN100
FF.-i tűzcsap

QN100

T100/100

WAGA MJ 3057
DN100

Meglévő
DN100
KM-PVC

Továbbhalad tervezett
bekötések felé


D110
PE-100

WAGA MJ 3057
DN100

**CSP 2 V-1 j. vezetéken 0+080 szelvényben és
VB-1 j. vízvezetéken 0+000 szelvényben**


**CSP 4 V-1 j. vezetéken 0+084,50 szelvényben és
VB-2 j. vízvezetéken 0+000 szelvényben**

**CSP 6 V-1 j. vezetéken 0+137,25 szelvényben és
VB-3 j. vízvezetéken 0+000 szelvényben**

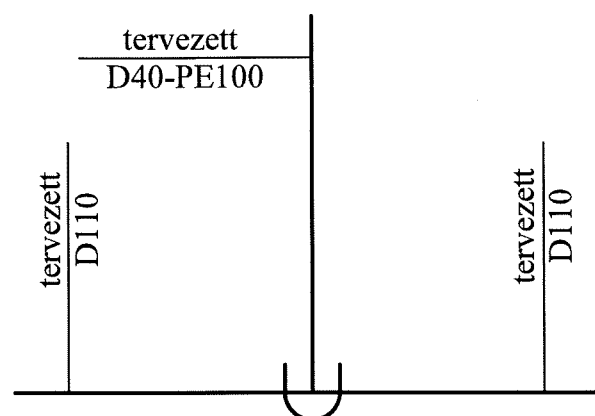

hegeszthető nyeregidom
D110/40

**CSP 8 V-1 j. vezetéken 0+138 szelvényben és
VB-4 j. vízvezetéken 0+000 szelvényben**

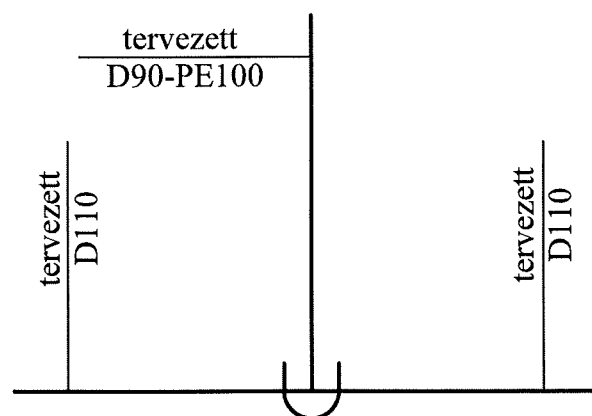

hegeszthető nyeregidom
D110/90

CSP3


VB-1 j. vízvezetéken 0+002,50 szelvényben

CSP5

VB-2 j. vízvezetéken 0+002,50 szelvényben

CSP 7

VB-1 j. vízvezetéken 0+002,30 szelvényben

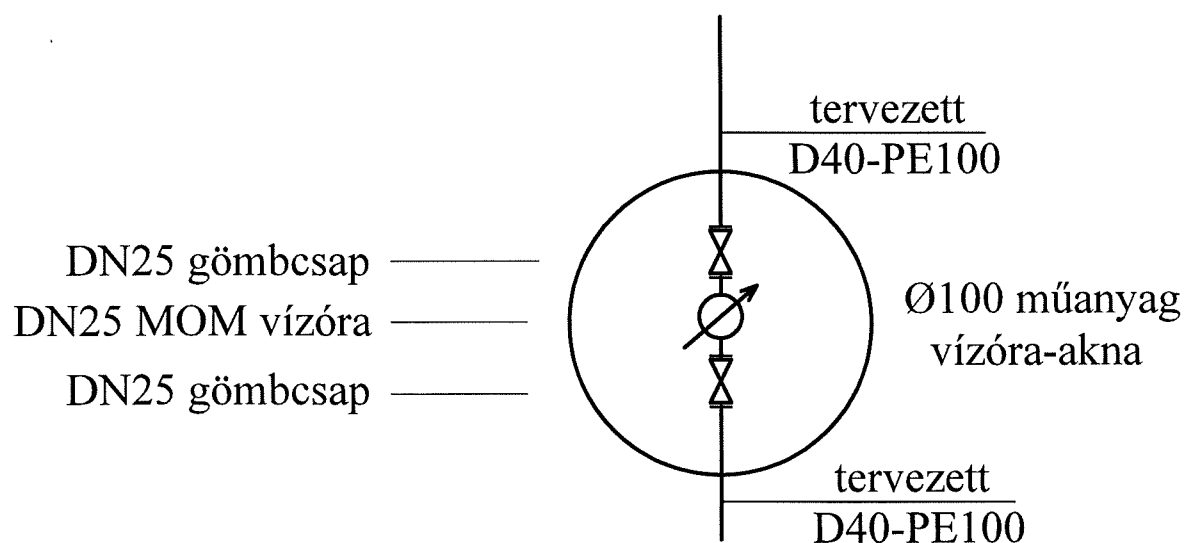

CSP9

V-1 j. vízvezetéken
0+139 szelvényben

DN100
kitörésbiztos
FF-i tűzcsap

